




Első közzétételi eljárás keretében jelentkezett igények beépített teljesítménye energiahordozónkénti bontásban

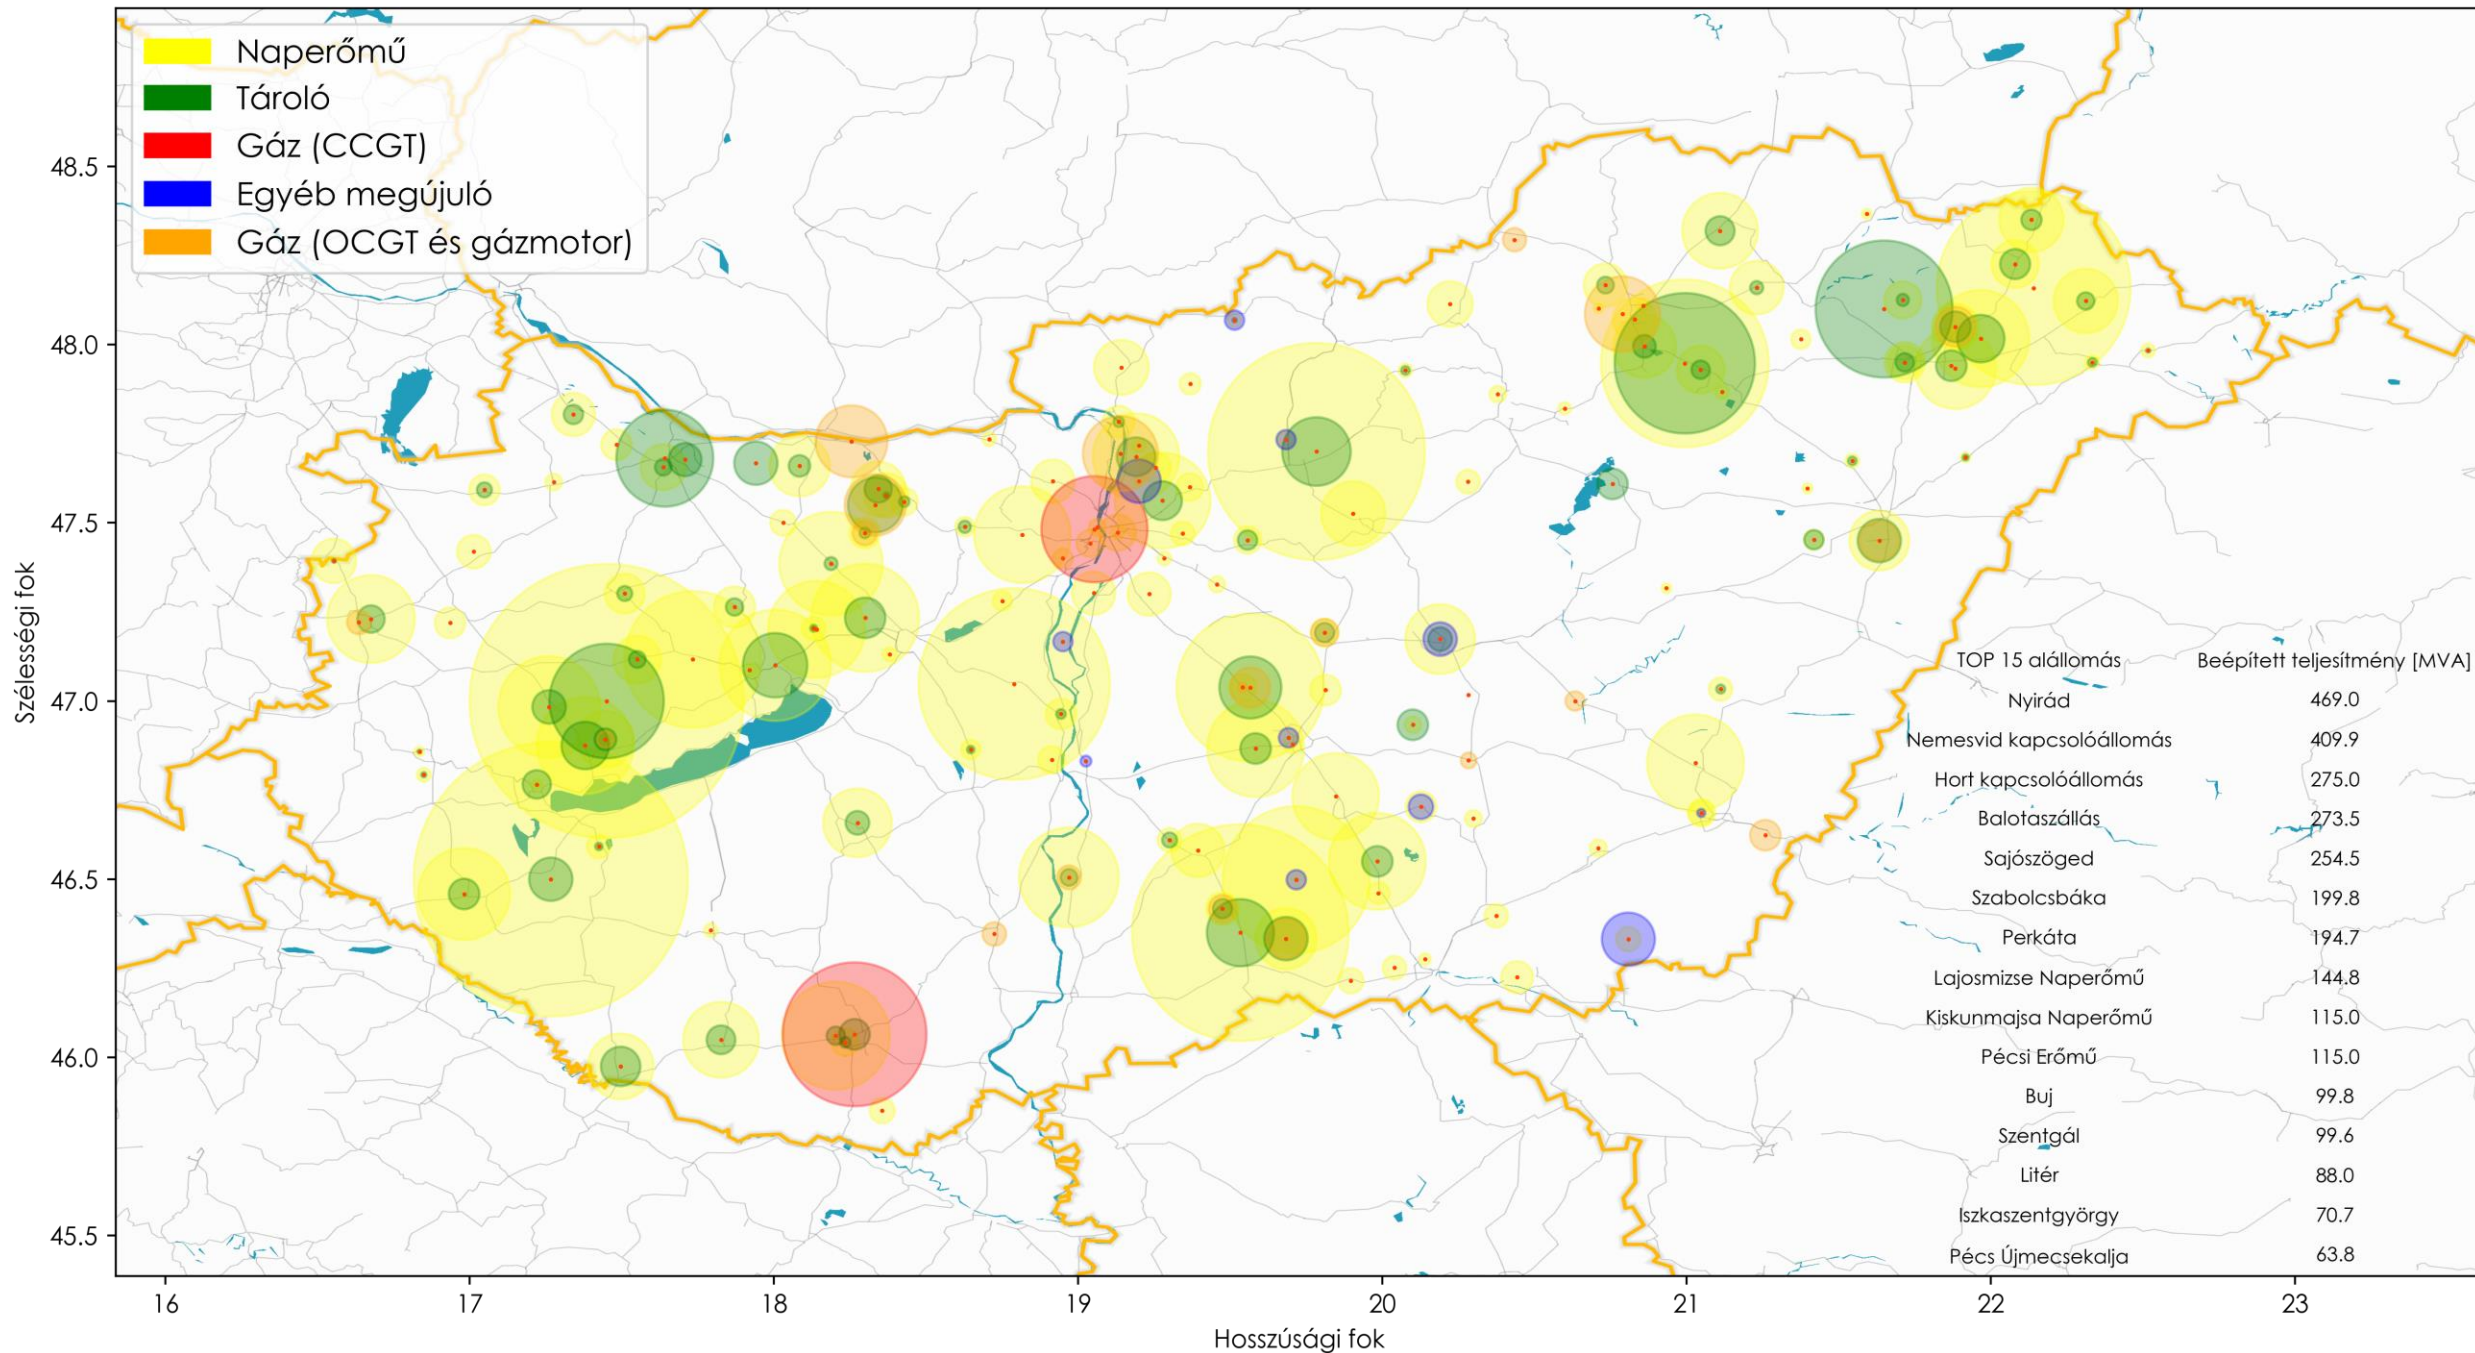


Első közzétételi eljárás keretében végleges MGT-eket és MT felhívást kapott igények beépített teljesítménye energiahordozónkénti bontásban

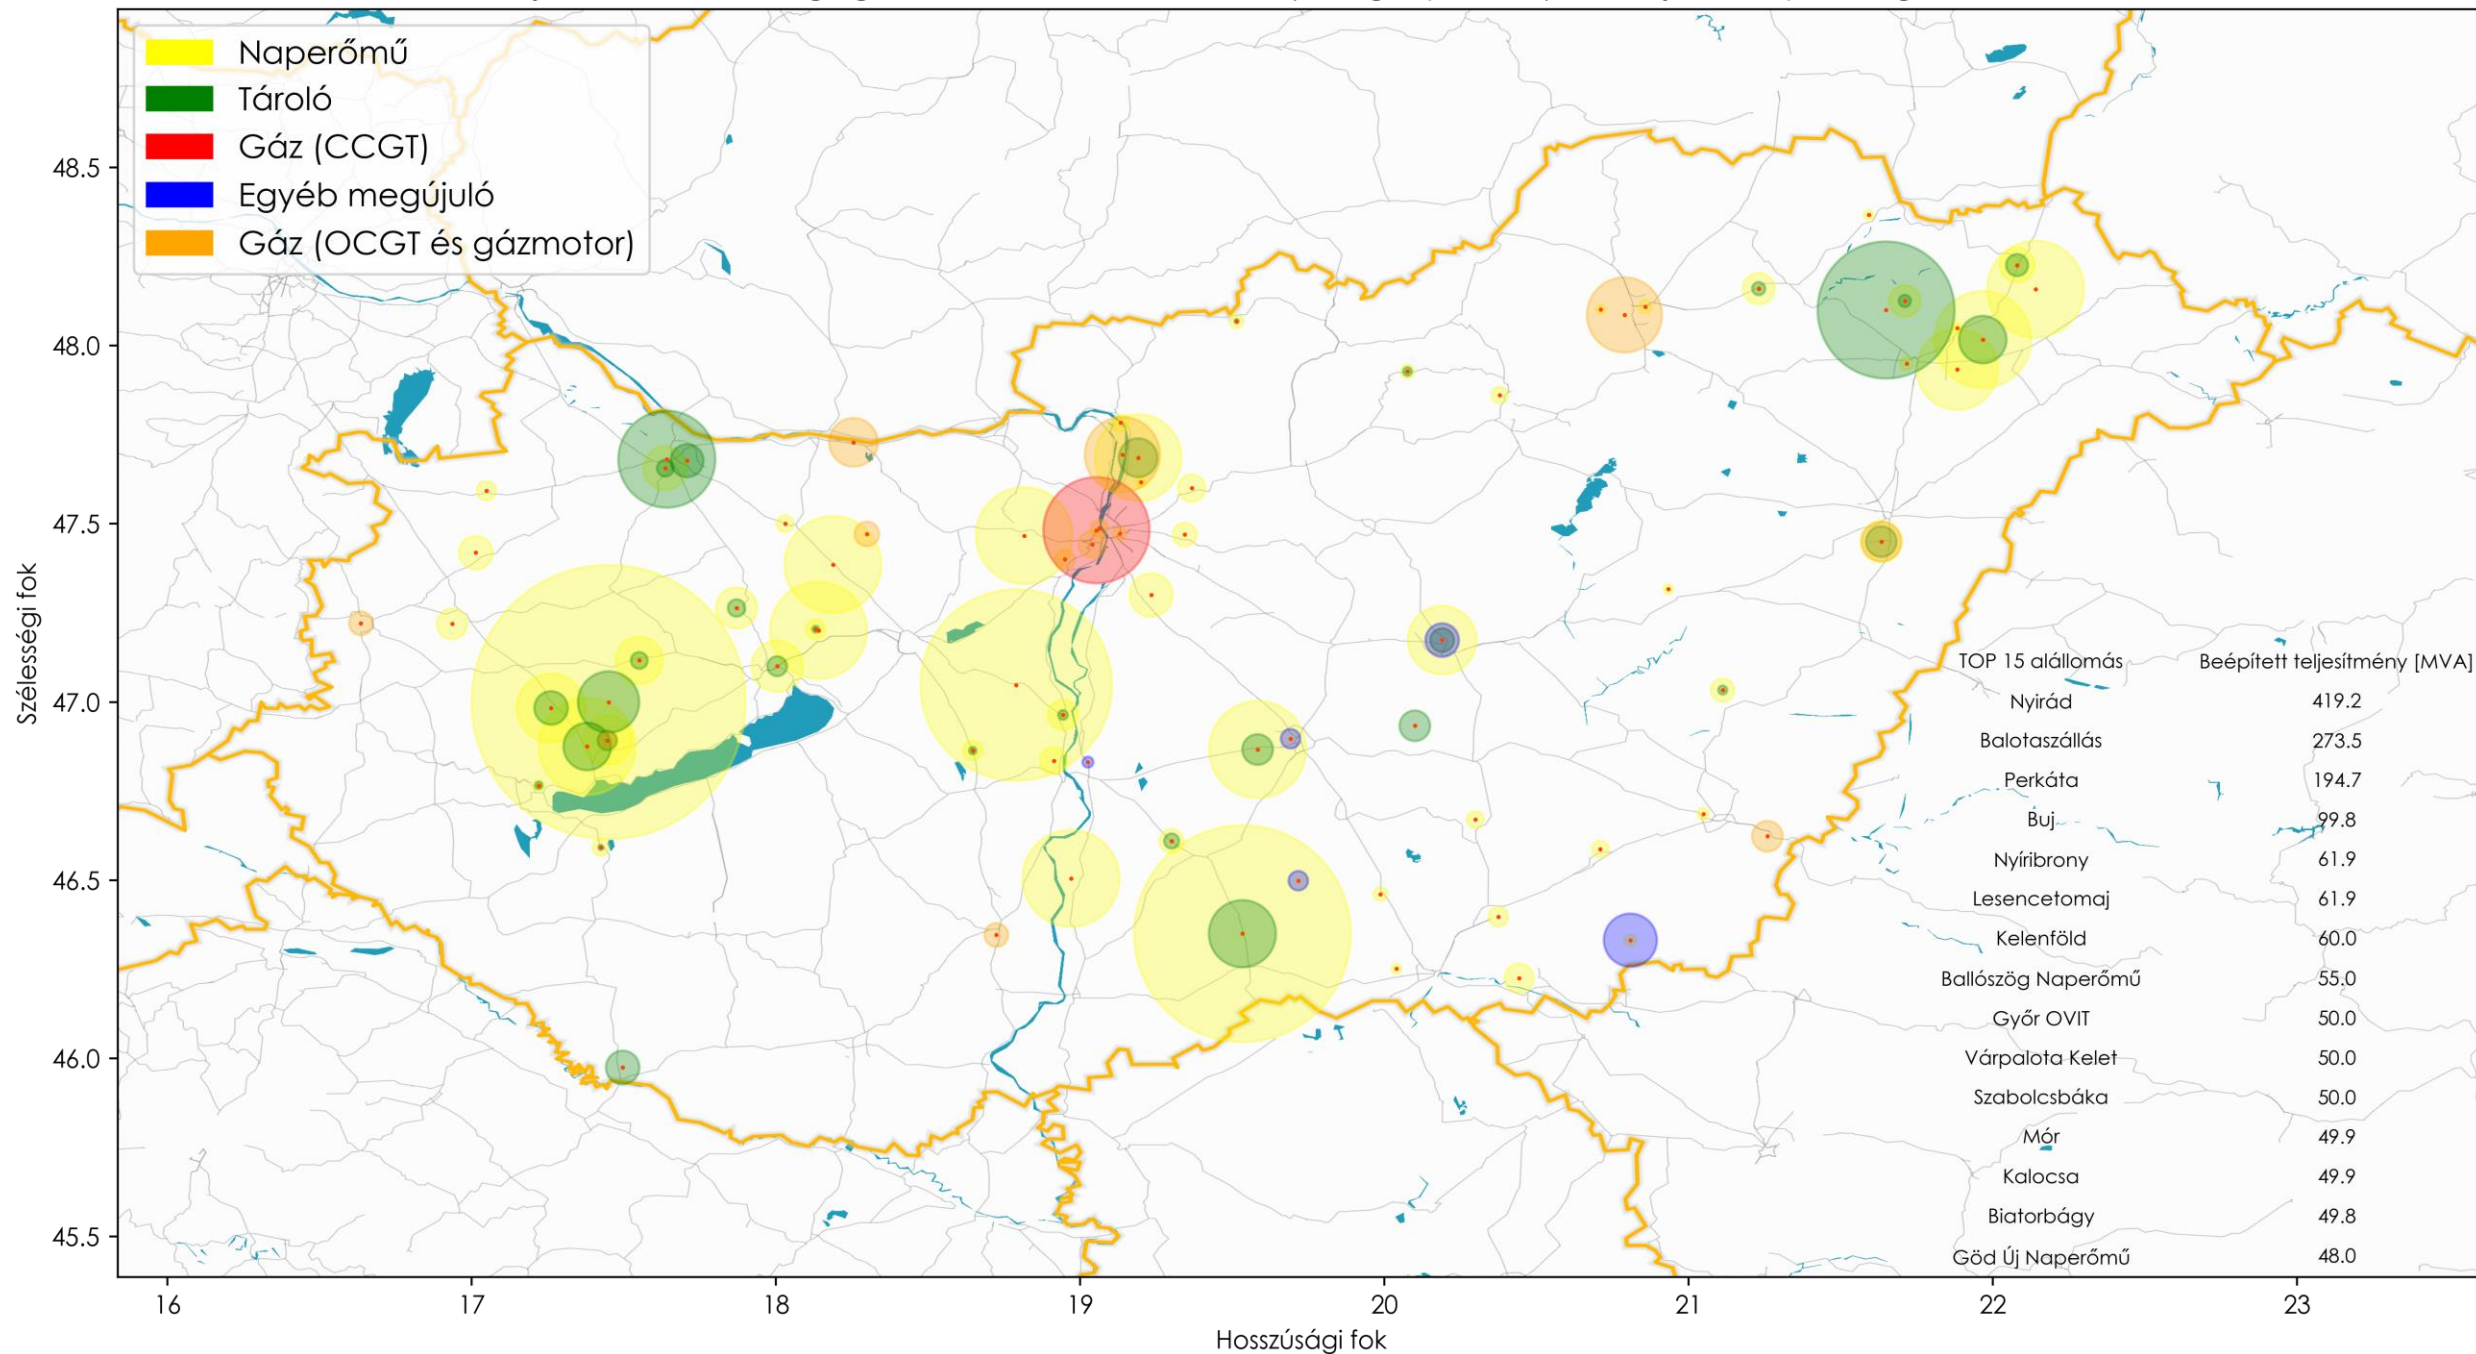


Első közzétételi eljárás keretében jelentkezett, nagyfeszültségű hálózatra csatlakozó igények fajlagos közvetett csatlakozási díja a betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény alapján, alállomásokra aggregálva; Átlagos CSD: 32.9 MFt/MVA

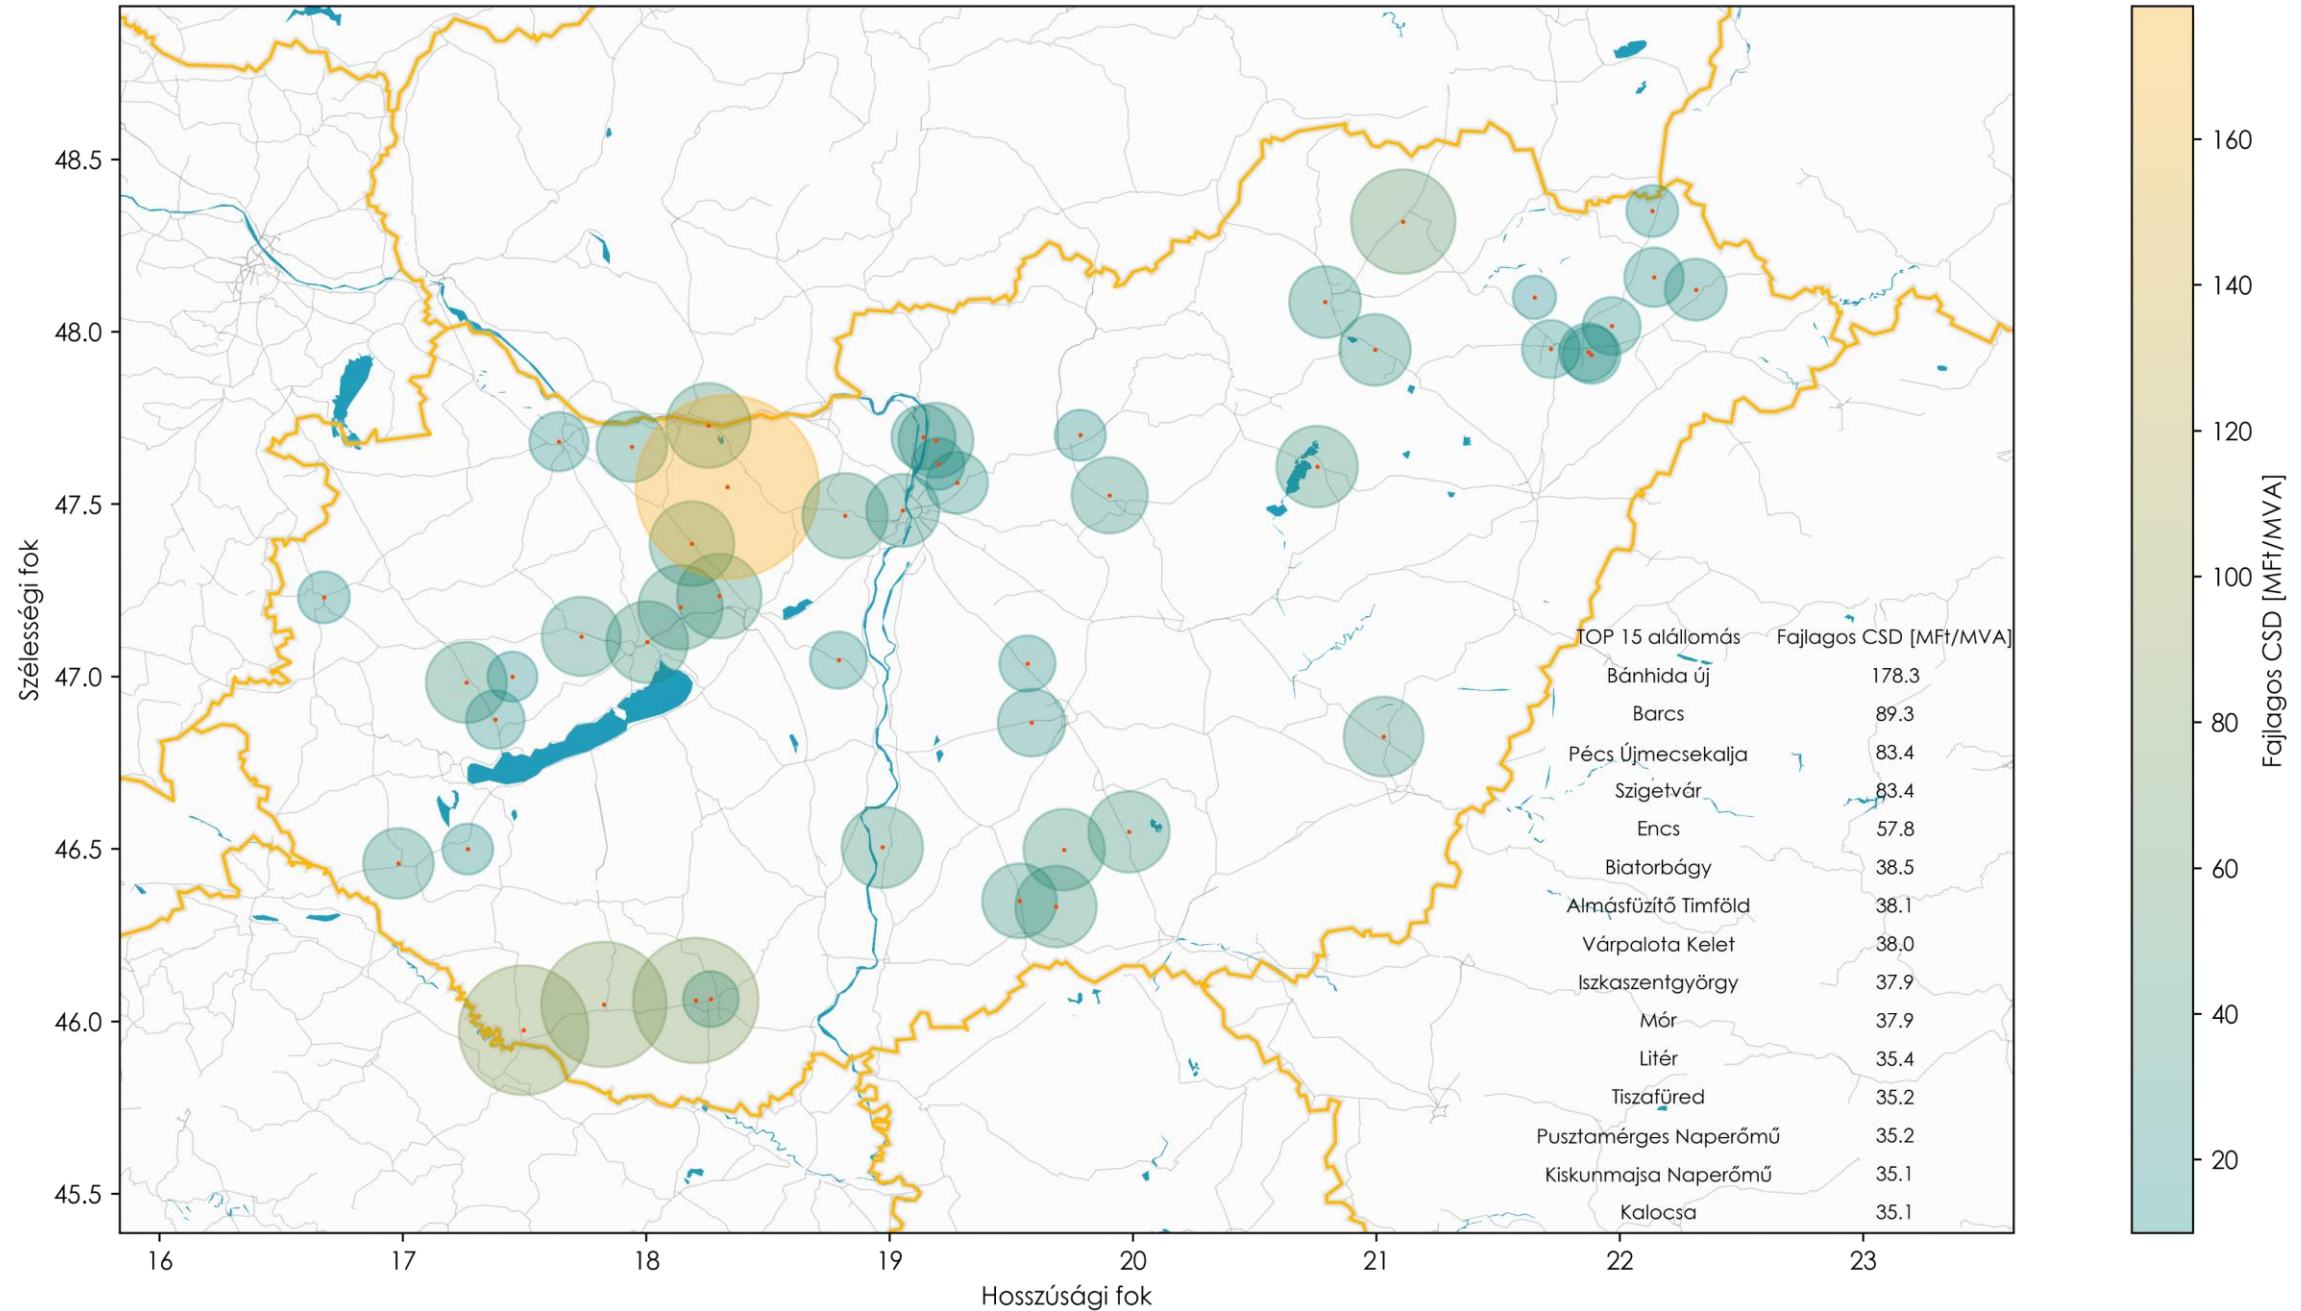

Nagyfeszültségű hálózatra csatlakozó igények fajlagos közvetett csatlakozási díja
a betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény alapján, alállomásokra aggregálva; Átlagos CSD: 20.4 MFt/MVA

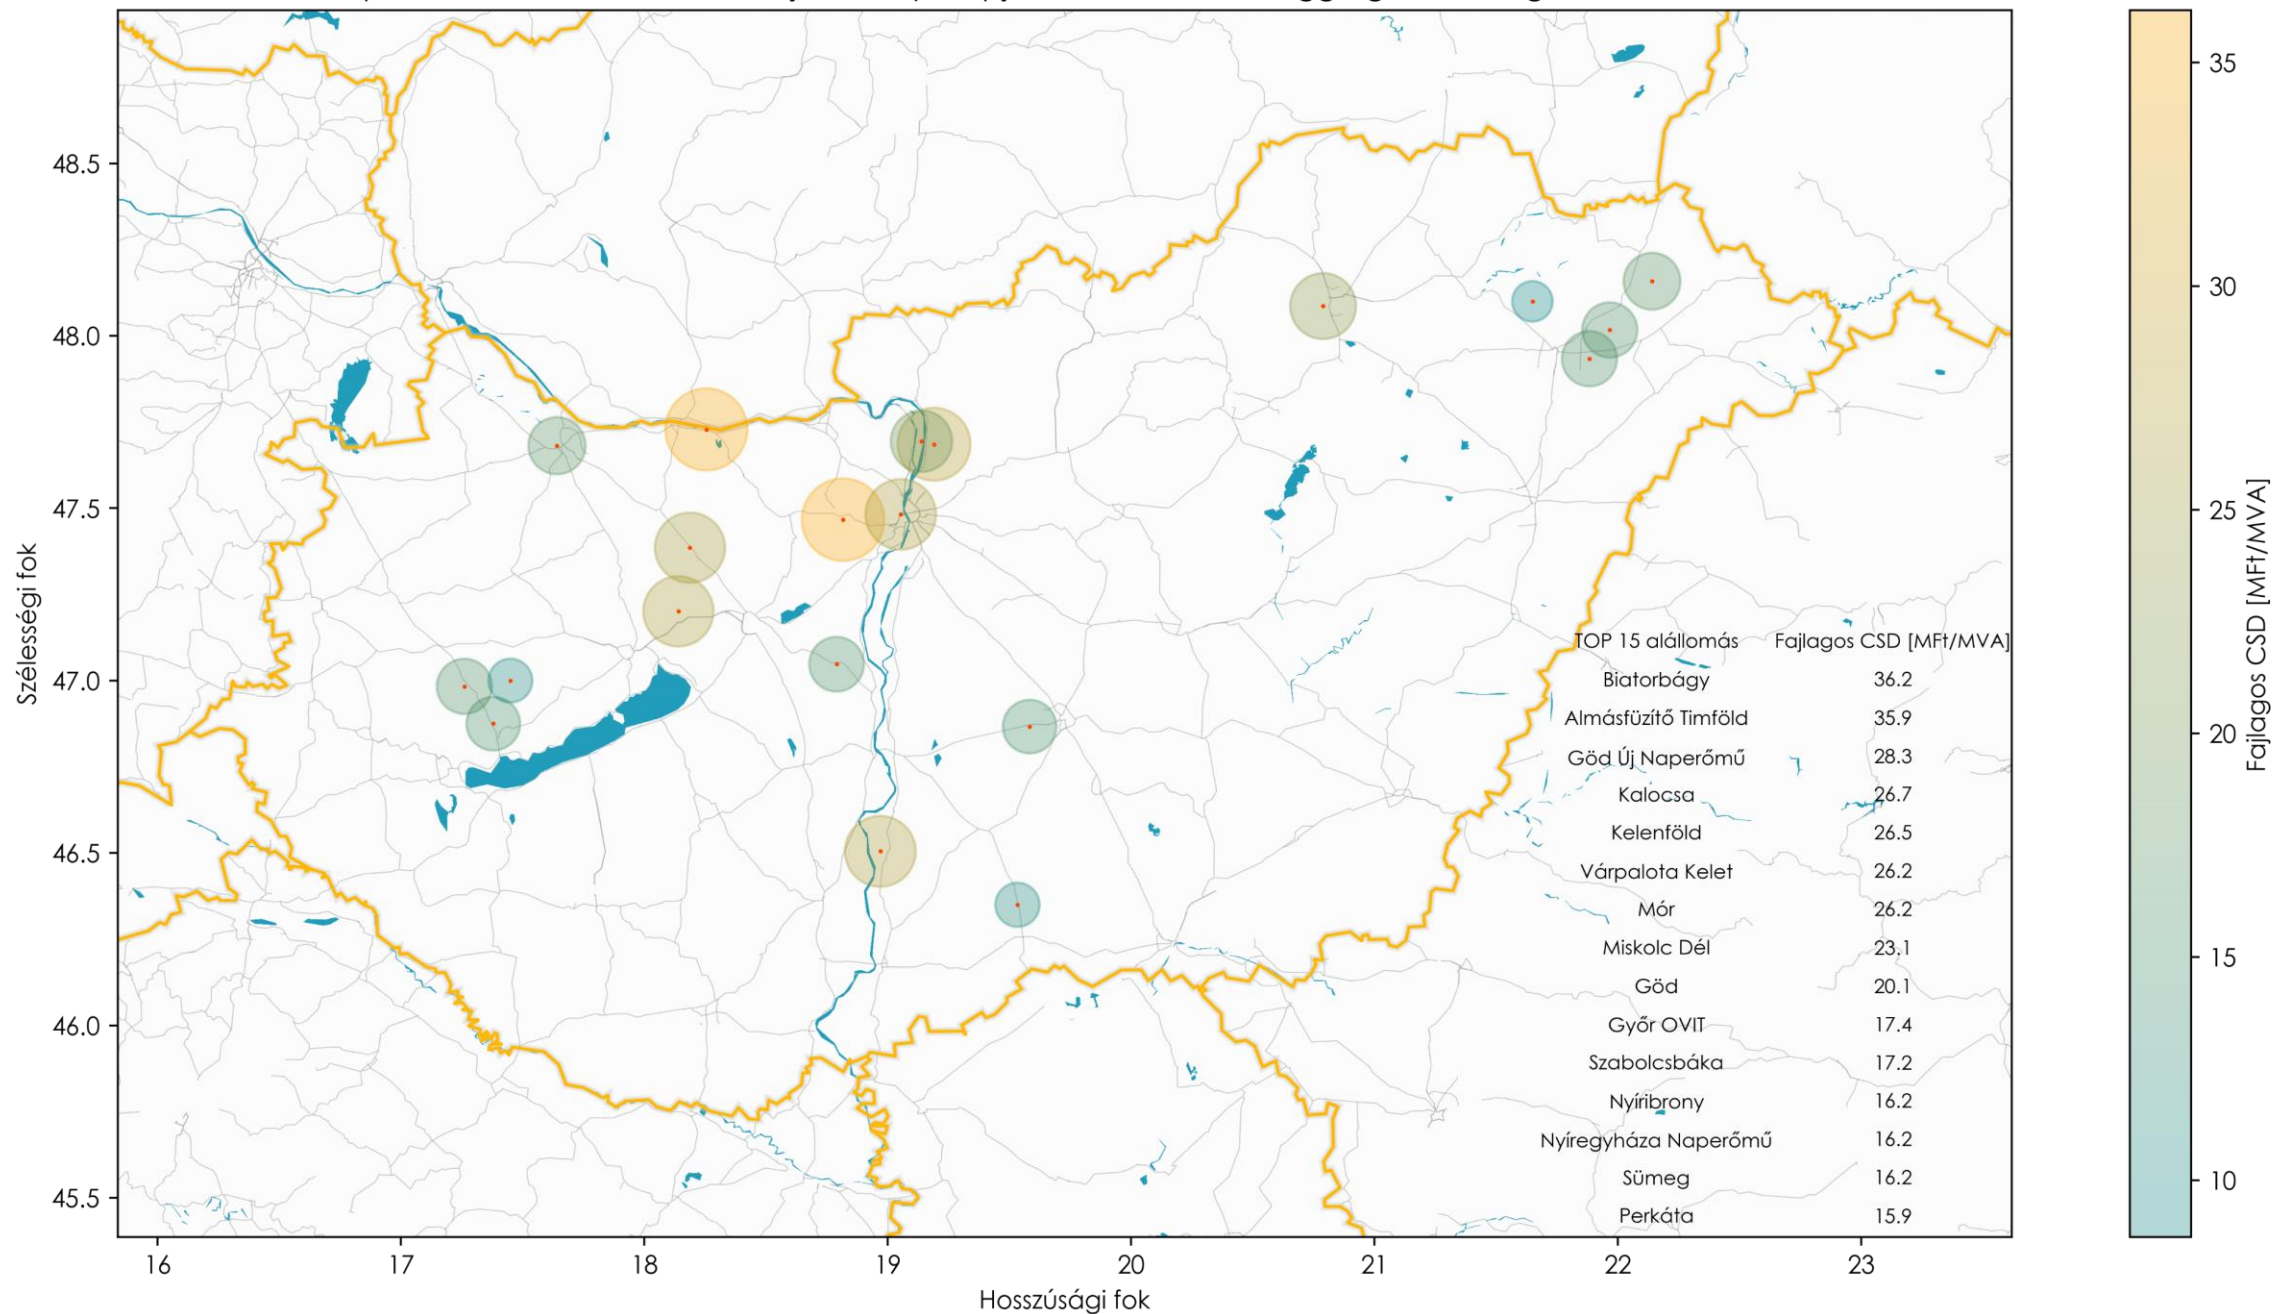

Első közzétételi eljárás keretében jelentkezett, közép feszültségű hálózatra csatlakozó igények fajlagos közvetett csatlakozási díja a betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény alapján, alállomásokra aggregálva; Átlagos CSD: 42.9 Mft/MVA

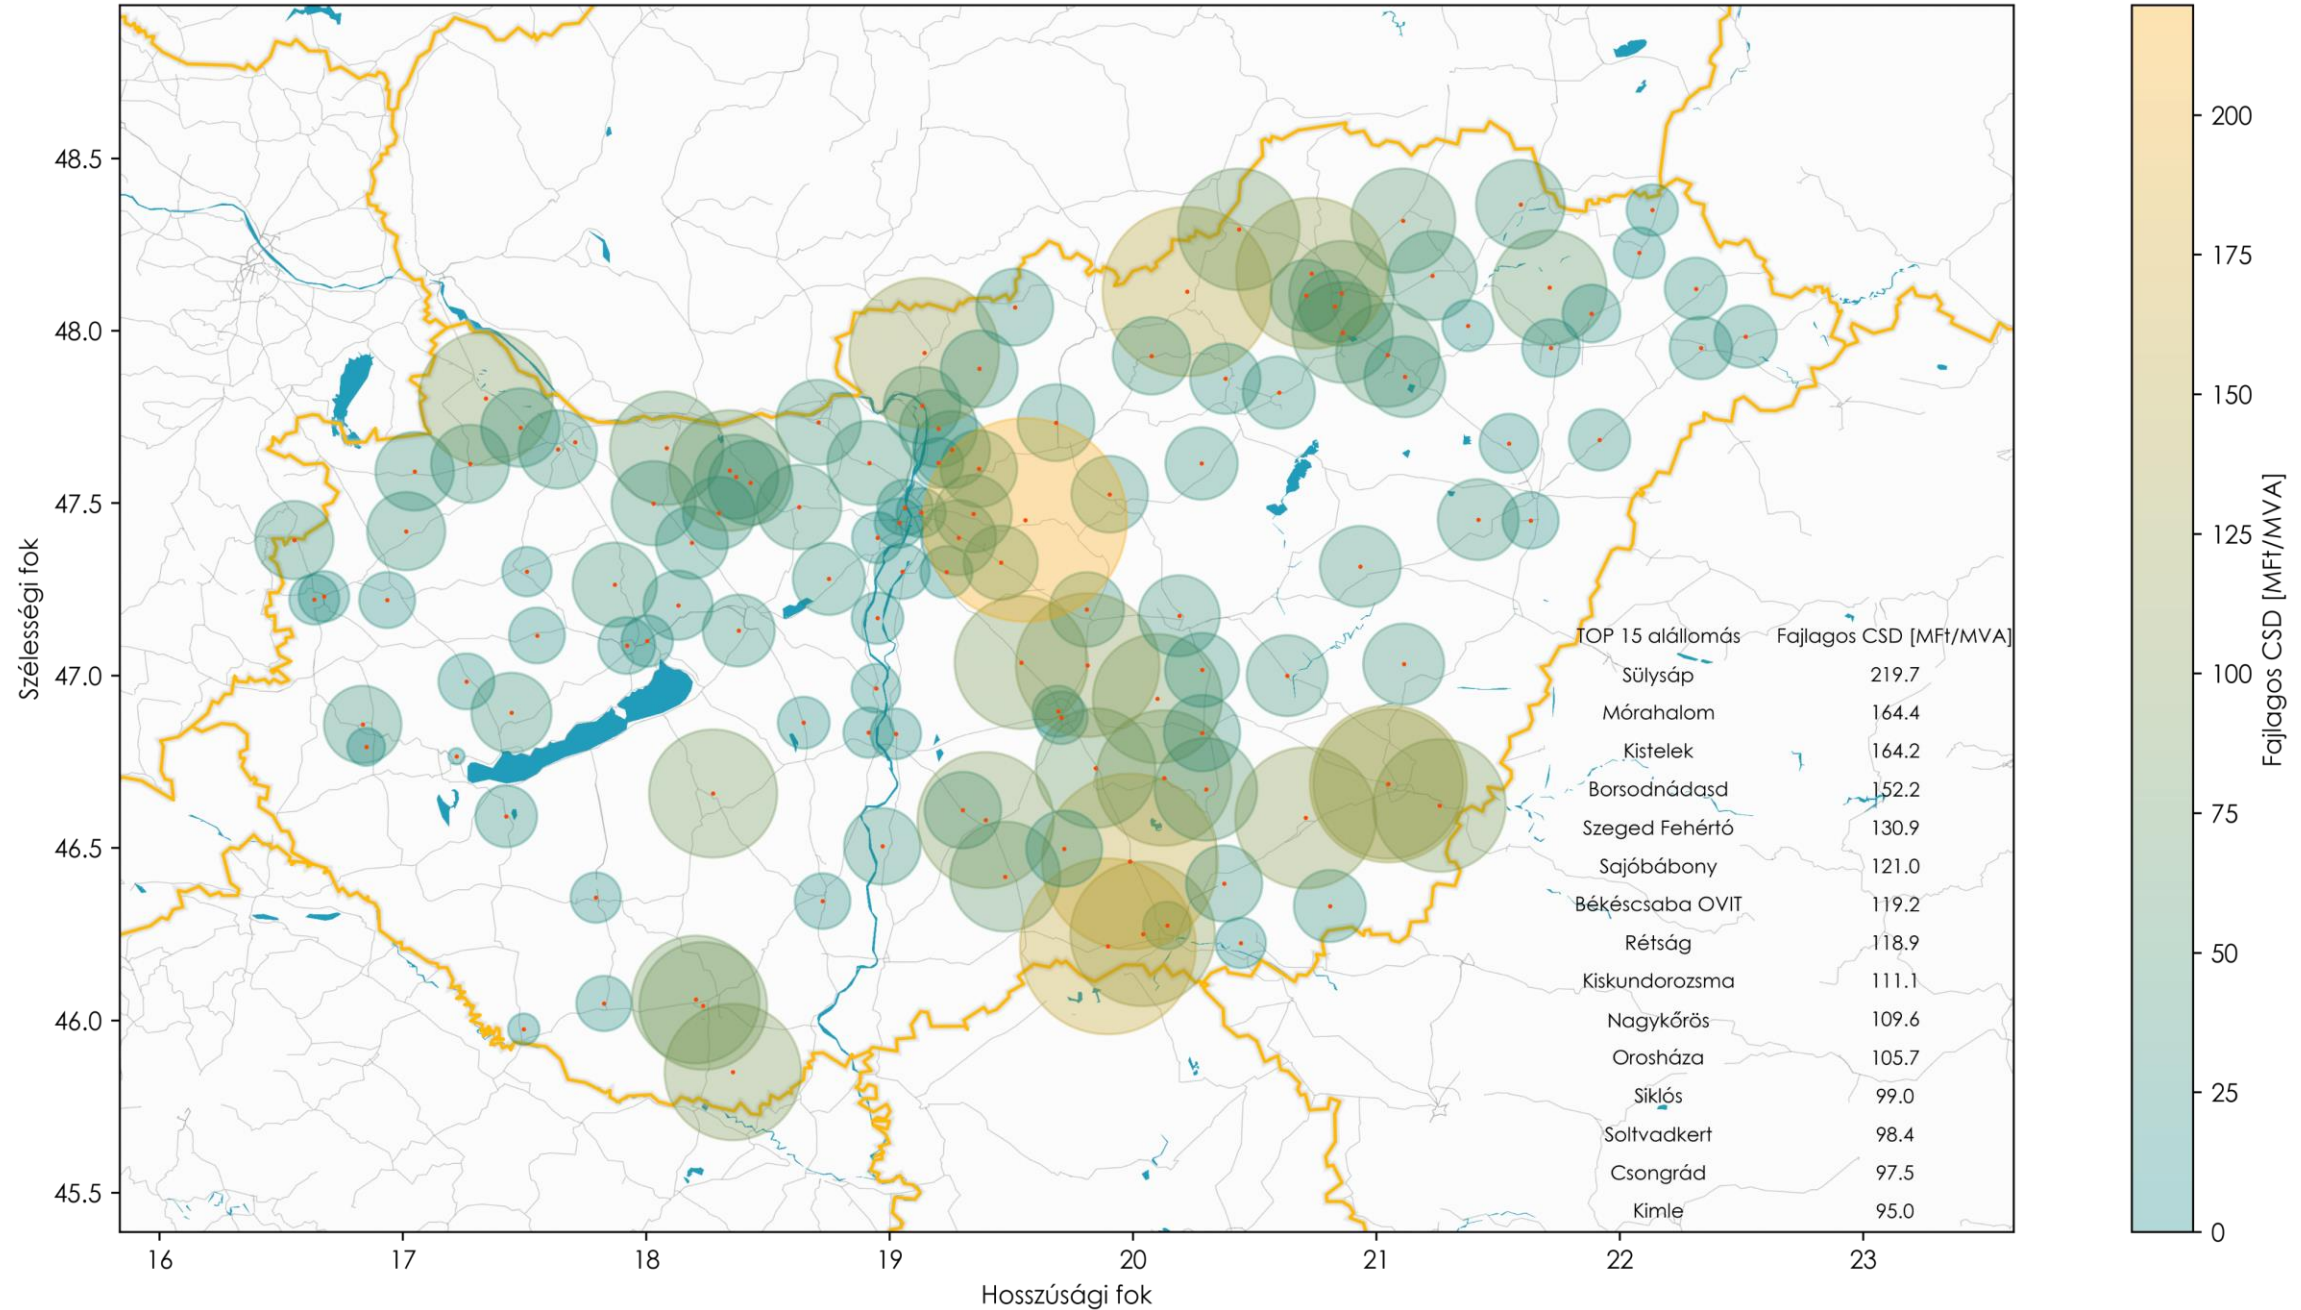

Középfeszültségű hálózatra csatlakozó igények fajlagos közvetett csatlakozási díja
a betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény alapján, alállomásokra aggregálva; Átlagos CSD: 27.5 Mft/MVA

